


Sommaire


	Page
AWHP-MHx II E / Circuit Direct / Ballon ECS	2
AWHP-MHx II H / Planché Chauffant / ECS gérée par l'Appoint	3
AWHP-MHx II H / Circuit Radiateur / ECS gérée par l'Appoint	4
AWHP-MHx II H / Circuit Radiateur et Ballon Tampon / ECS	5
AWHP-MHx II E / Piscine / ECS	6
MHx II / EMI / Ventilateur-convecteur en rafraichissement	7




AWHP-MHx II E / Circuit direct / Ballon ECS

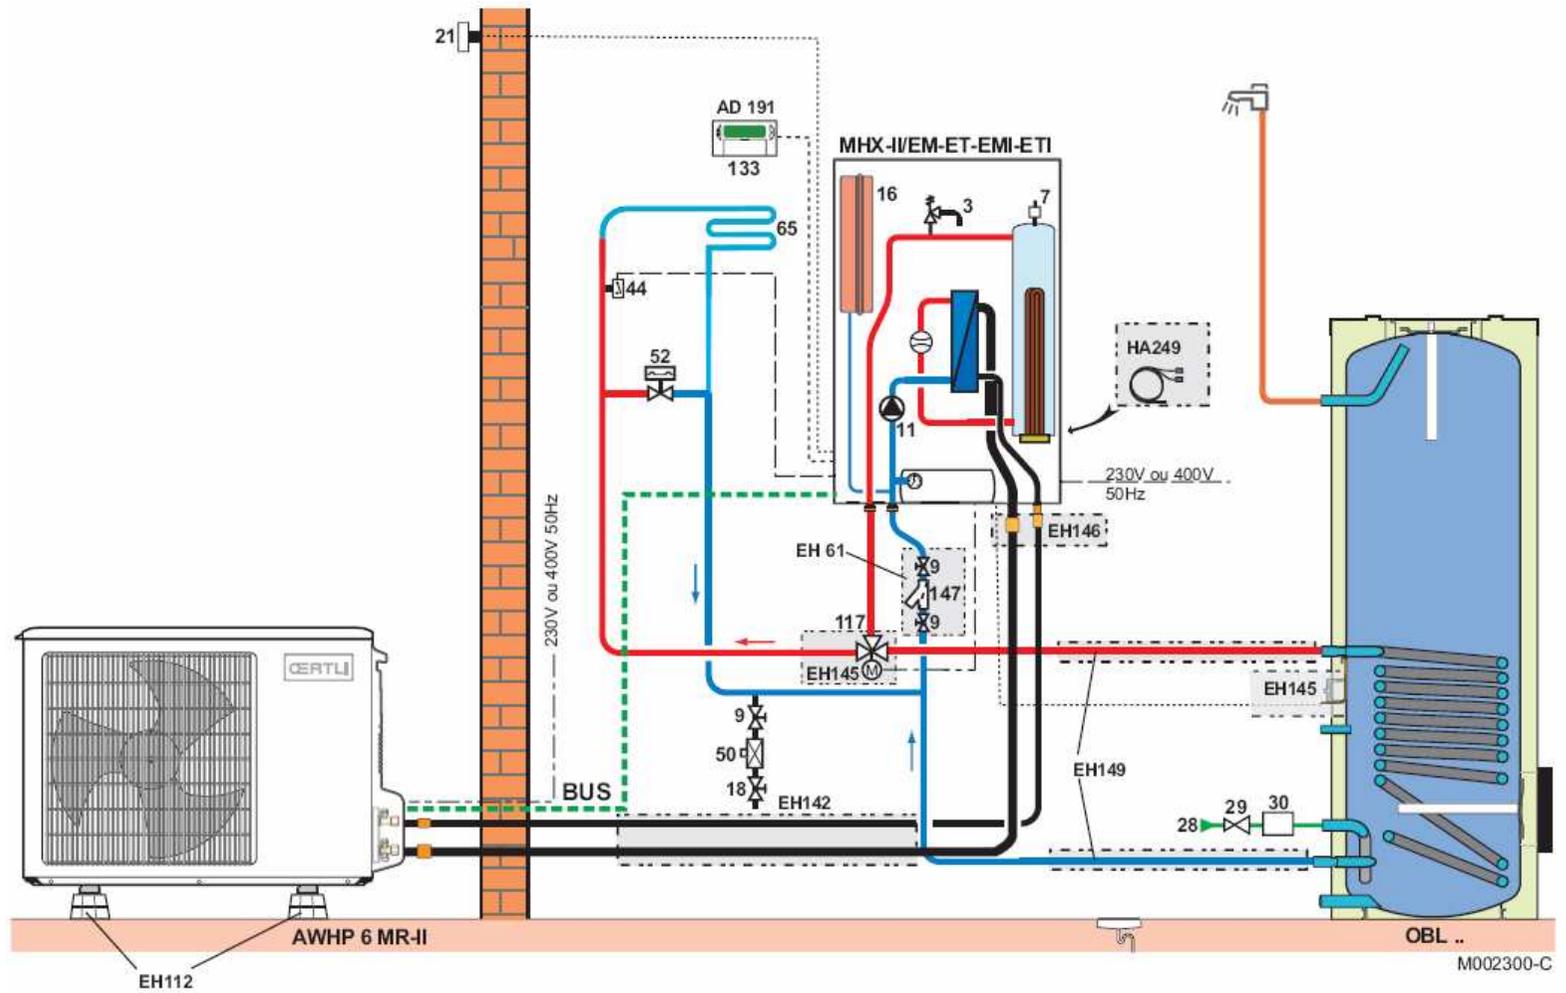


AWHP-MHx II H / Planché chauffant / ECS gérée par l'Appoint

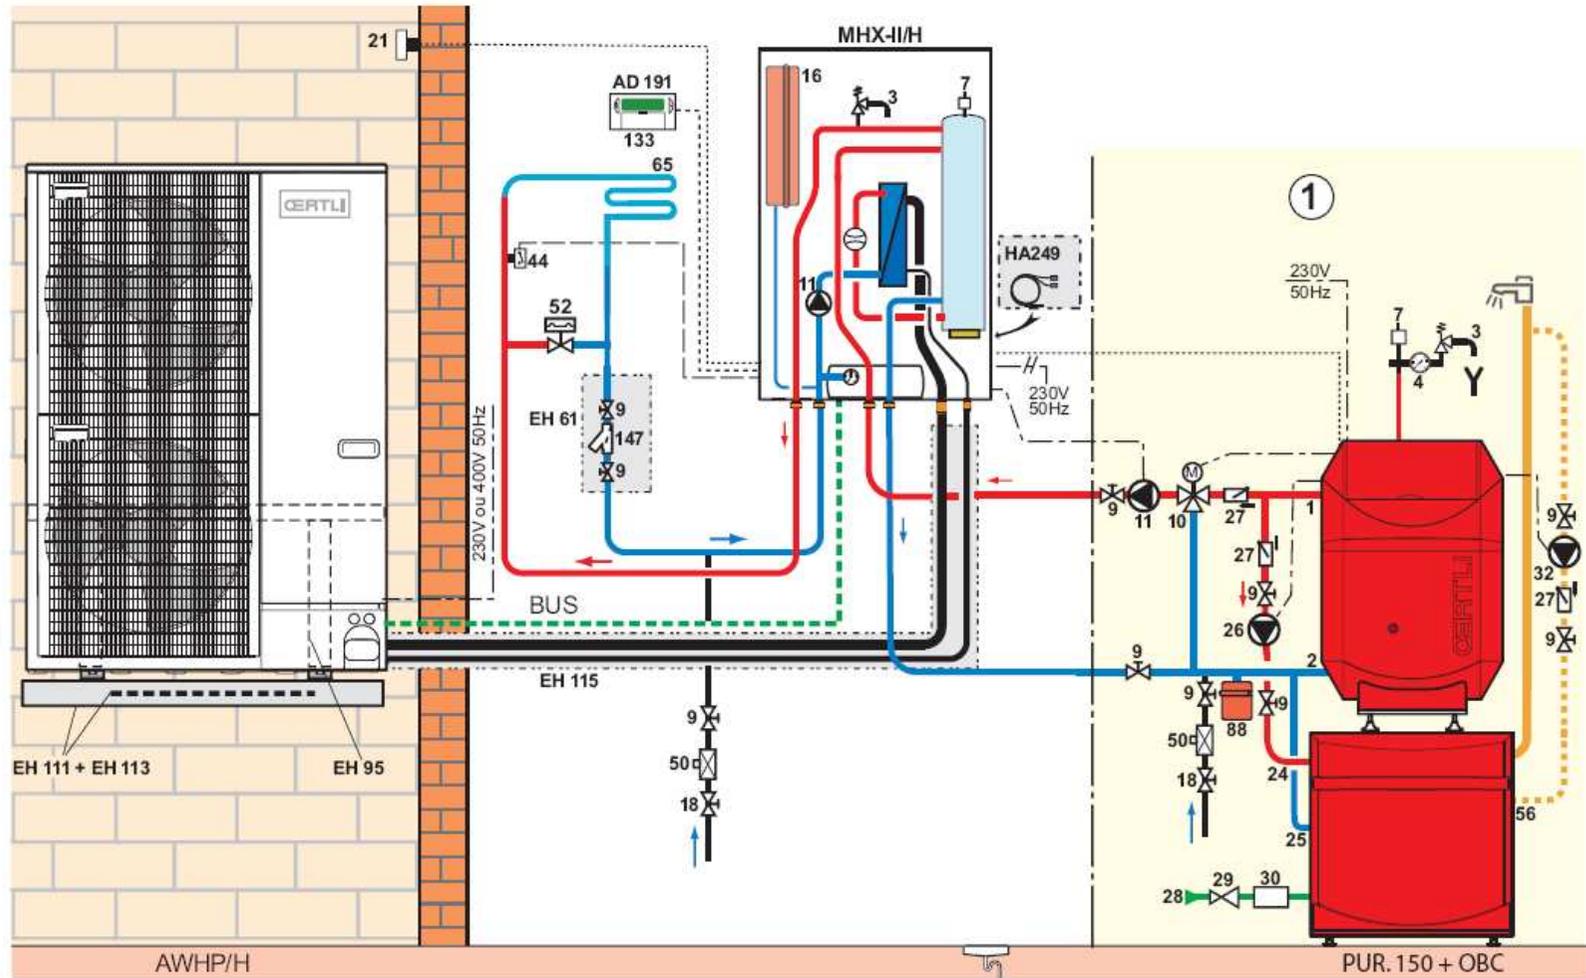

AWHP-MHx II H / Circuit Radiateur / ECS gérée par l'Appoint

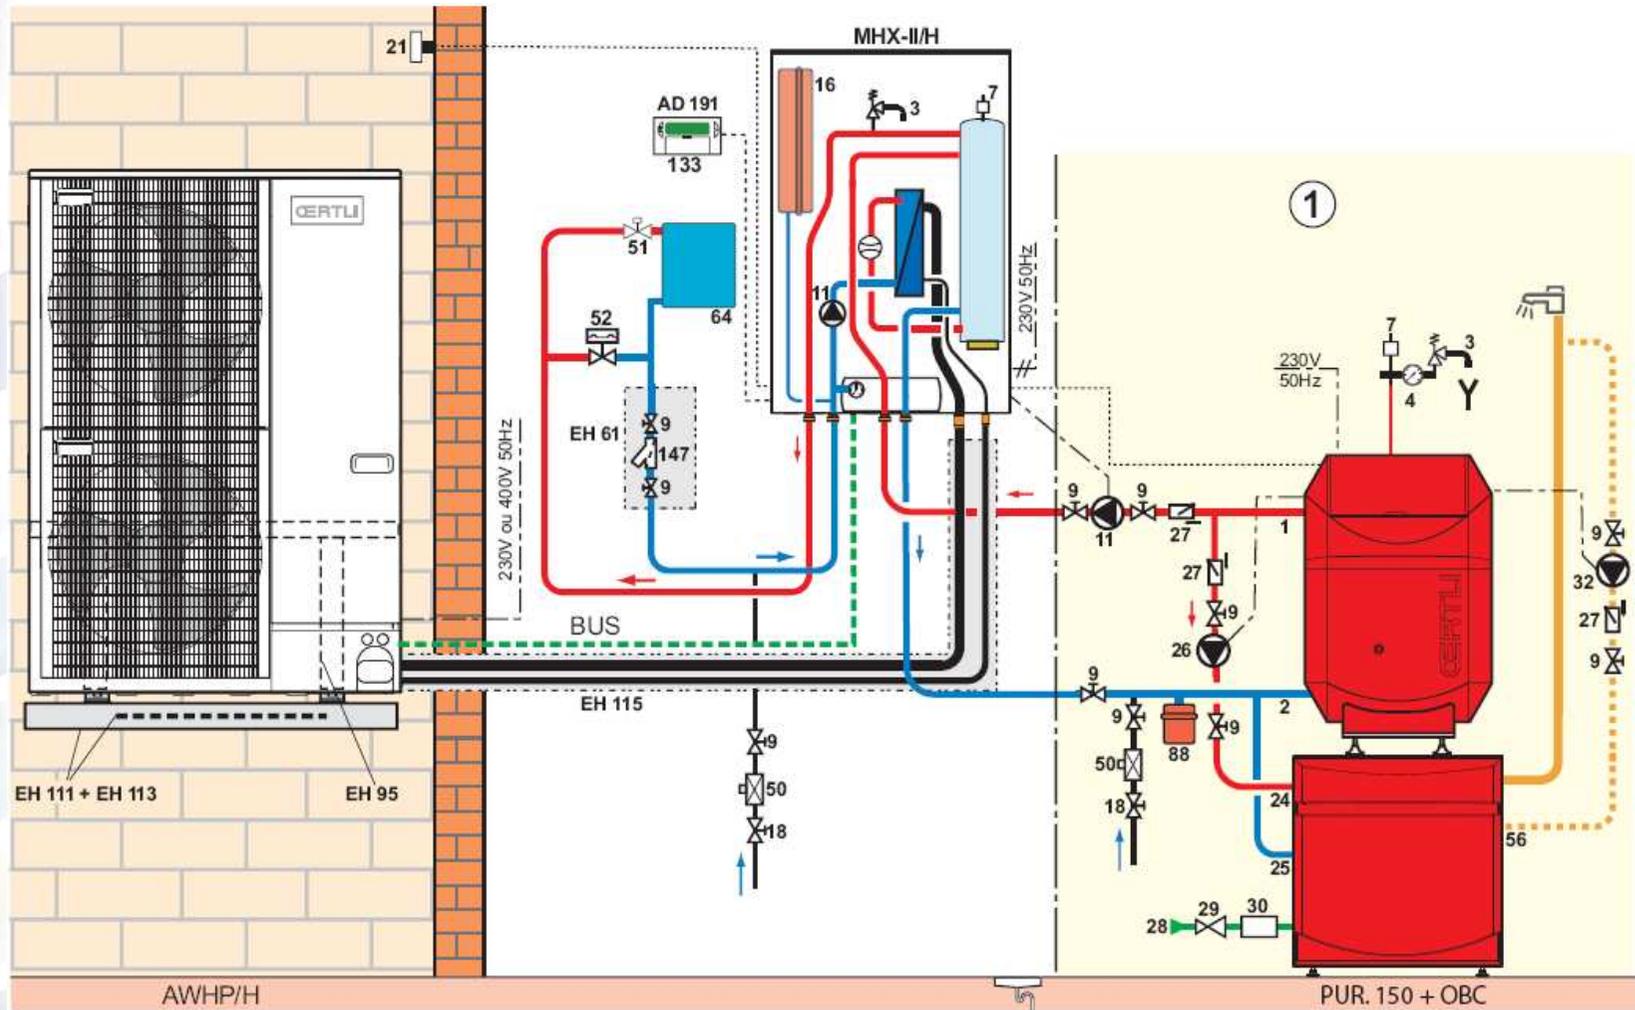

AWHP-MHx II H / Circuit Radiateur et Ballon Tampon / ECS

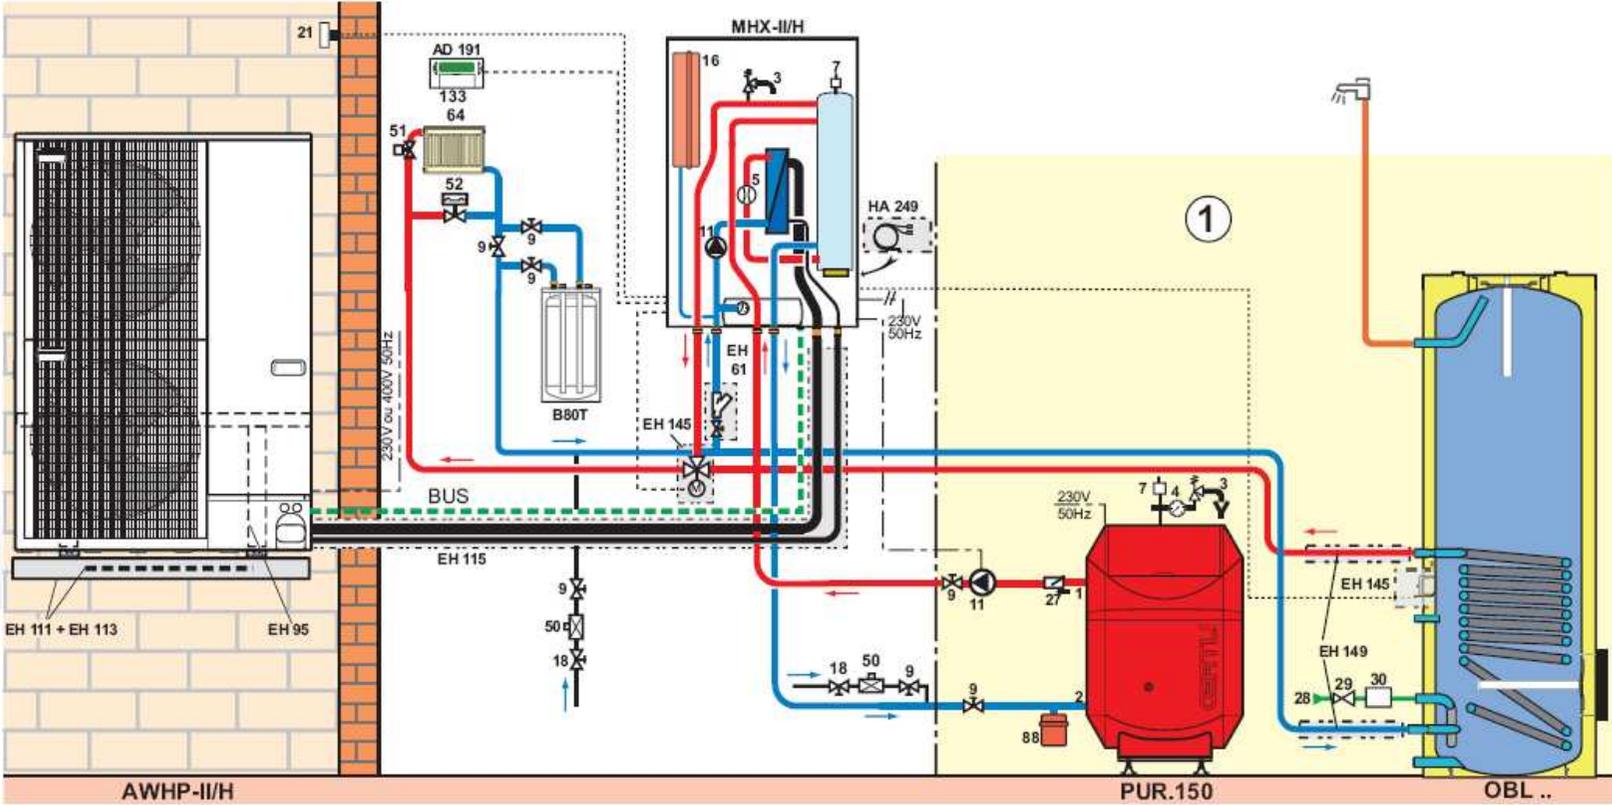

MHx II / EMI / ventilo-convecteur en rafraichissement

- en mode froid le module MXH-III/E doit être équipé d'un kit d'isolation monté en usine et il faut commander le dossieret EH 147, voir page 7

